


POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO



ELEVACIÓN 02 POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO

LEYENDA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE
- TUBERIA HIERRO DUCTIL PN 16
- 3 CODO X 90° - HIERRO DUCTIL
- SENSOR DE PRESIÓN
- JUNTA DE DILATACIÓN DN 6" HIERRO DUCTIL
- NIPLE HIERRO DUCTIL DN 6" PN 25
- 7 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
- VÁLVULA DE RETENCIÓN HIERRO DUCTIL Ø3"
- VALVULA DE ALIVIO
- 10 VALVULA COMPUERTA DN 6" HIERRO DUCTIL
- 11) TAPA CIEGA PÁRA Ø 6" HIERRO DUCTIL


- (2) SOPORTE DE TUBERÍA :
 -PLANCHA DE ANCLAJE 0.35 X 0.35 e=1/2*
 -SOPORTE 0 3" SHEDULE 40
 -COLLAR DE PLATINA 0 1/4"
 ANCLAJES 0 3/8" EMBEBIDOS EN CONCRETO H=0.075 m


EL BARCO - SECHURA - PIURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, Y NORIA HONDA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA


BANCO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN

CASERIO EL BARCO SECHURA 1:50 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR JUNIO - 2022

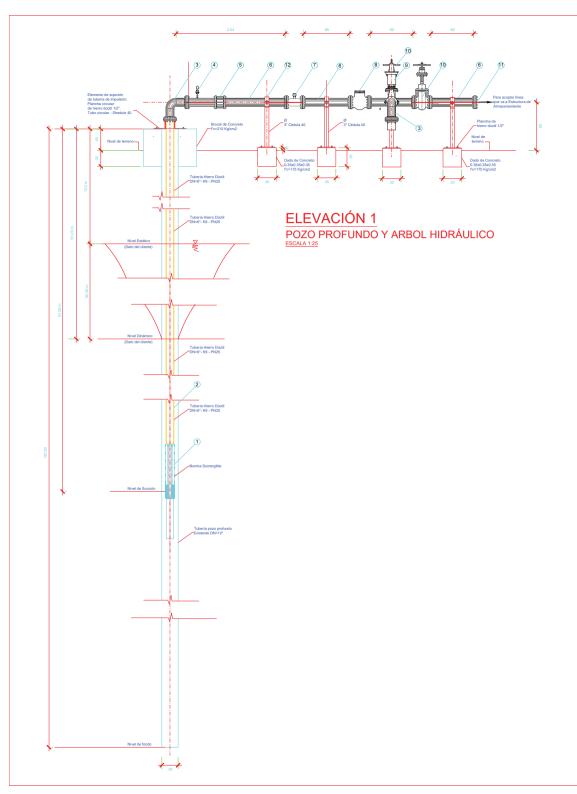

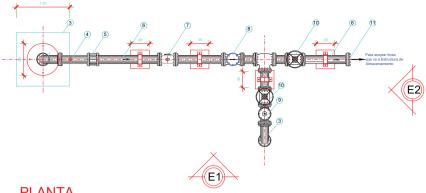

POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO



ELEVACIÓN 02 POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO

LEYENDA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE
- TUBERIA HIERRO DUCTIL PN 16
- CODO X 90° HIERRO DUCTIL (3)
- SENSOR DE PRESIÓN
- JUNTA DE DILATACIÓN DN 6" HIERRO DUCTIL
- NIPLE HIERRO DUCTIL DN 6" PN 25
- 7 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
- VÁLVULA DE RETENCIÓN HIERRO DUCTIL Ø3"
- VALVULA DE ALIVIO
- 10 VALVULA COMPUERTA DN 6" HIERRO DUCTIL
- 11) TAPA CIEGA PÁRA Ø 6" HIERRO DUCTIL


- (2) SOPORTE DE TUBERÍA :
 -PLANCHA DE ANCLAJE 0.35 X 0.35 e=1/2*
 -SOPORTE 0 3" SHEDULE 40
 -COLLAR DE PLATINA 0 1/4"
 ANCLAJES 0 3/8" EMBEBIDOS EN CONCRETO H=0.075 m
 - LA ANGOSTURA SECHURA PIURA


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANOGSURA, TRES CRUCES, Y NORIA HONDA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA

BANCO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN


CASERIO LA ANGOSTURA SECHURA 1:50 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR JUNIO - 2022



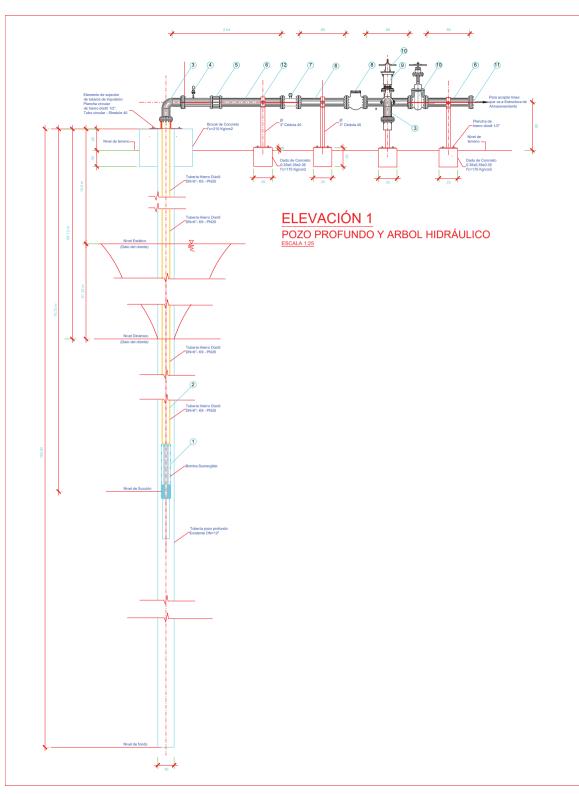

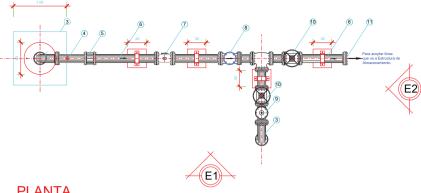

POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO




ELEVACIÓN 02 POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO


LEYENDA


- 1 BOMBA SUMERGIBLE
- TUBERIA HIERRO DUCTIL PN 16
- 3 CODO X 90° HIERRO DUCTIL
- 4 SENSOR DE PRESIÓN
- 5 JUNTA DE DILATACIÓN DN 6" HIERRO DUCTIL
- NIPLE HIERRO DUCTIL DN 6" PN 25
- 7 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
- 8 VÁLVULA DE RETENCIÓN HIERRO DUCTIL Ø3"
- 9 VALVULA DE ALIVIO
- 10 VALVULA COMPUERTA DN 6" HIERRO DUCTIL
- 11) TAPA CIEGA PÁRA Ø 6" HIERRO DUCTIL

- (2) SOPORTE DE TUBERÍA :
 -PLANCHA DE ANCLAJE 0.35 X 0.35 e=1/2*
 -SOPORTE 0 3" SHEDULE 40
 -COLLAR DE PLATINA 0 1/4"
 ANCLAJES 0 3/8" EMBEBIDOS EN CONCRETO H=0.075 m


NORIA HONDA - SECHURA - PIURA			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, Y NORIA HONDA, DISTRITO DE SCHURA, PROVINCIA DE SCHURA DEPARTAMENTO DE PIURA	BANCO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN		
	CASERIO NORIA HONDA		
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR	SECHURA	1:50	∥ P-05
	DIBUCAD P. Pingo	FECHA	• ••

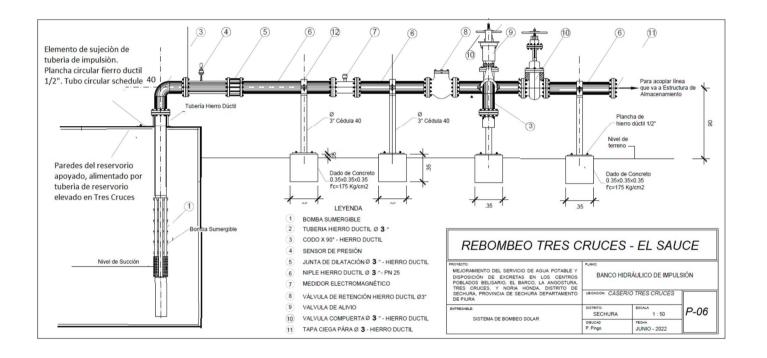

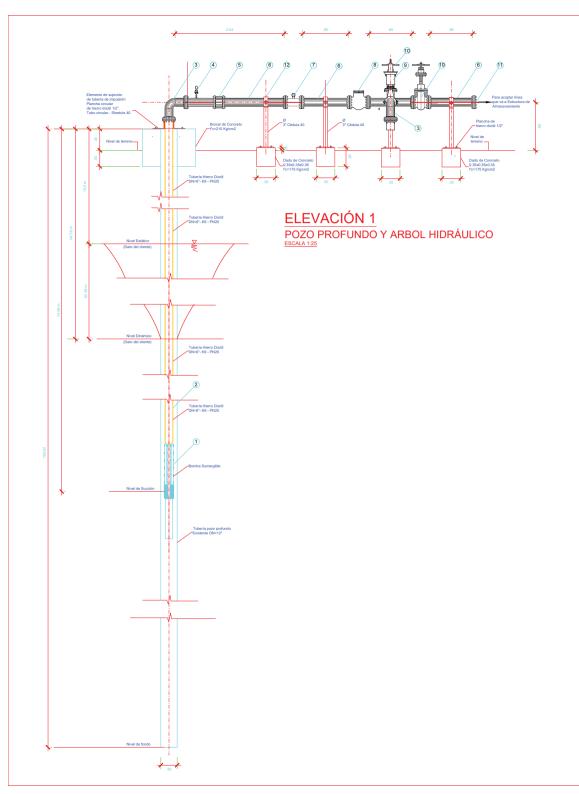

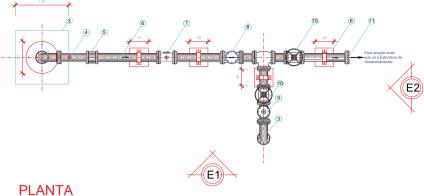

POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO



ELEVACIÓN 02 POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO

LEYENDA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE
- TUBERIA HIERRO DUCTIL PN 16
- CODO X 90° HIERRO DUCTIL (3)
- SENSOR DE PRESIÓN
- JUNTA DE DILATACIÓN DN 6" HIERRO DUCTIL
- NIPLE HIERRO DUCTIL DN 6" PN 25
- 7 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
- VÁLVULA DE RETENCIÓN HIERRO DUCTIL Ø3"
- VALVULA DE ALIVIO
- 10 VALVULA COMPUERTA DN 6" HIERRO DUCTIL
- 11) TAPA CIEGA PÁRA Ø 6" HIERRO DUCTIL


- (2) SOPORTE DE TUBERÍA :
 -PLANCHA DE ANCLAJE 0.35 X 0.35 e=1/2*
 -SOPORTE 0 3" SHEDULE 40
 -COLLAR DE PLATINA 0 1/4"
 ANCLAJES 0 3/8" EMBEBIDOS EN CONCRETO H=0.075 m


TRES CRUCES - SECHURA - PIURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, Y NORIA HONDA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA


BANCO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN

CASERIO TRES CRUCES SECHURA 1:50 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR JUNIO - 2022

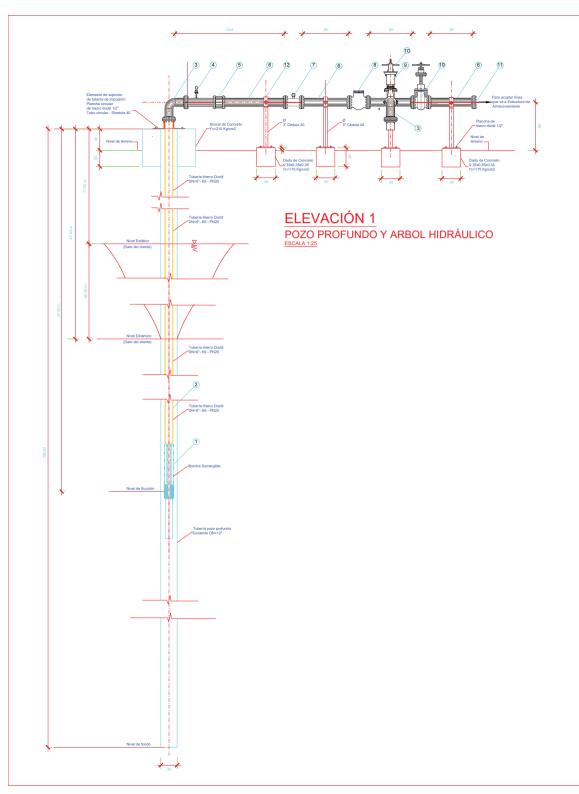

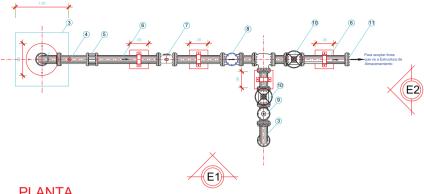

POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO



ELEVACIÓN 02 POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRÁULICO

LEYENDA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE
- TUBERIA HIERRO DUCTIL PN 16
- CODO X 90° HIERRO DUCTIL (3)
- SENSOR DE PRESIÓN
- JUNTA DE DILATACIÓN DN 6" HIERRO DUCTIL
- NIPLE HIERRO DUCTIL DN 6" PN 25
- 7 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
- VÁLVULA DE RETENCIÓN HIERRO DUCTIL Ø3"
- VALVULA DE ALIVIO
- 10 VALVULA COMPUERTA DN 6" HIERRO DUCTIL
- 11) TAPA CIEGA PÁRA Ø 6" HIERRO DUCTIL

- (2) SOPORTE DE TUBERÍA :
 -PLANCHA DE ANCLAJE 0.35 X 0.35 e=1/2*
 -SOPORTE 0 3" SHEDULE 40
 -COLLAR DE PLATINA 0 1/4"
 ANCLAJES 0 3/8" EMBEBIDOS EN CONCRETO H=0.075 m

BELISARIO - SECHURA - PIURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, Y NORIA HONDA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA DEPARTAMENTO DE PIURA

BANCO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN

CASERIO BELISARIO SECHURA 1:50 SISTEMA DE BOMBEO SOLAR JUNIO - 2022